NT03 - Anschlussübersicht

Interner Aufbau

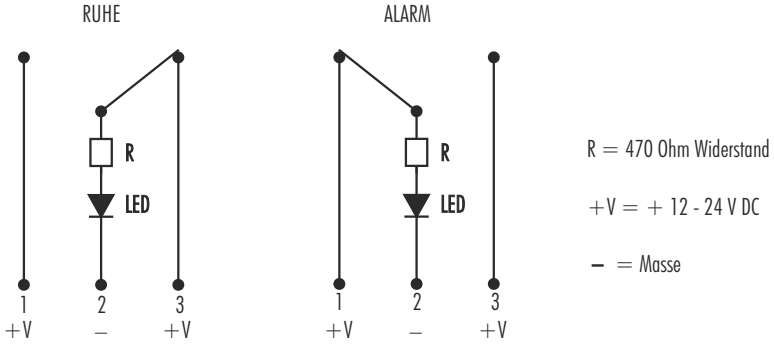

R = 470 Ohm Widerstand

+V = + 12 - 24 V DC

– = Masse

Verdrahtung

Anschluss an Alarmmeldelinie mit Ruhestrom

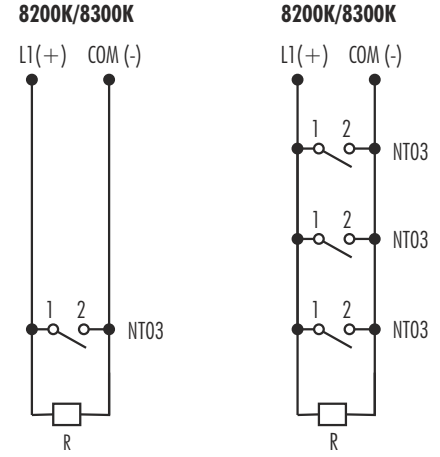

Anschluss an Alarmmeldelinie ohne Ruhestrom

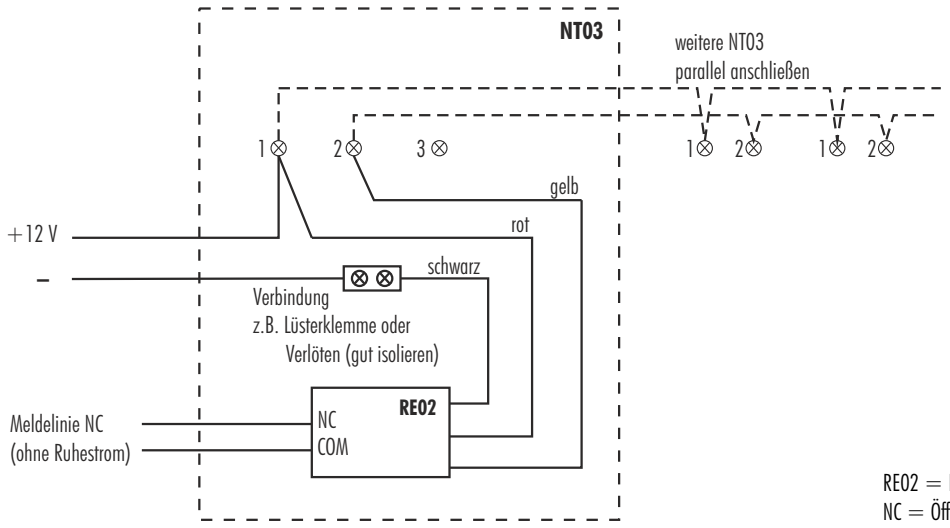

RE02 = Relais-Modul
NC = Öffnerkontakt

Zur Steuerung eines Funksenders (mit Schließereingang)

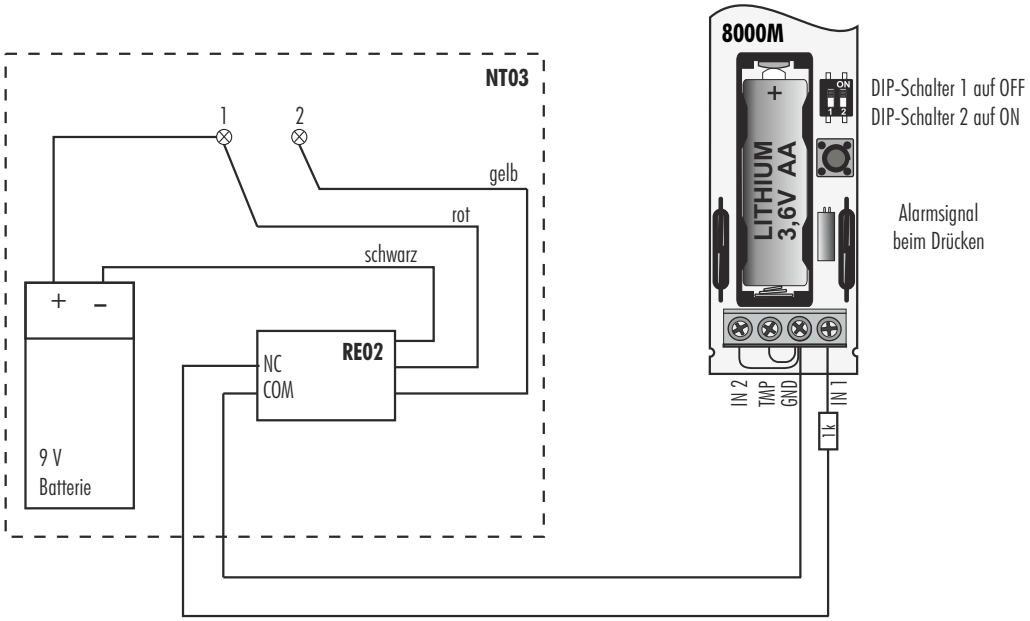

Zur Steuerung von Schwachstrom-Verbrauchern

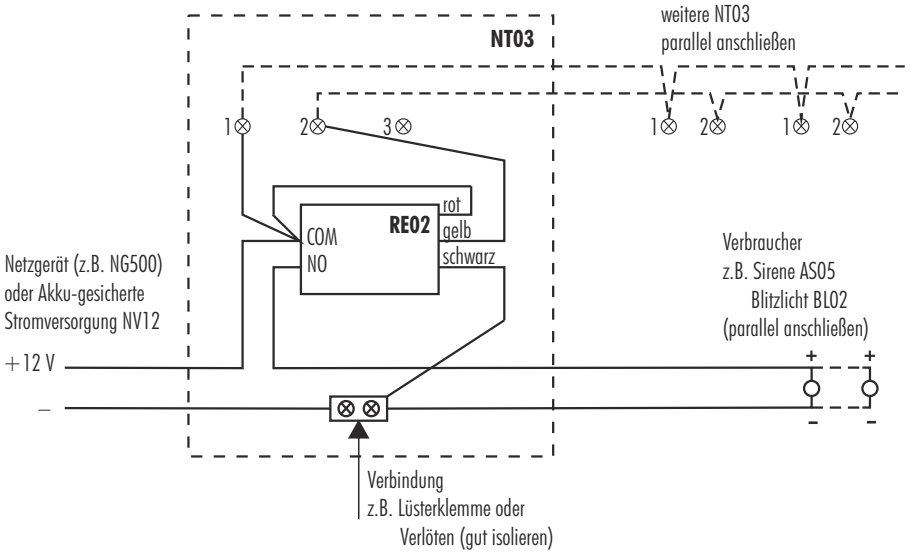

NO = Schließerkontakt