SD283ST - Anschlussübersicht

an System 9000 über Bus-Eingangsmodul 9000E1:

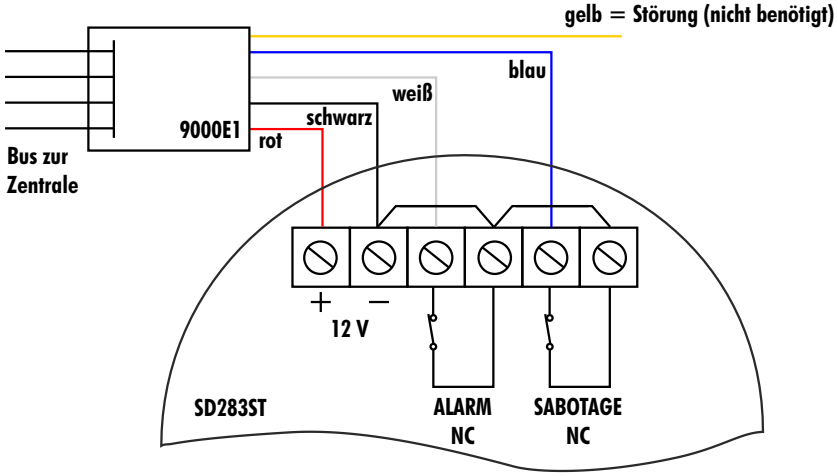

an System 9000 über Bus-Eingangsmodul 9000EA4/9000E16:

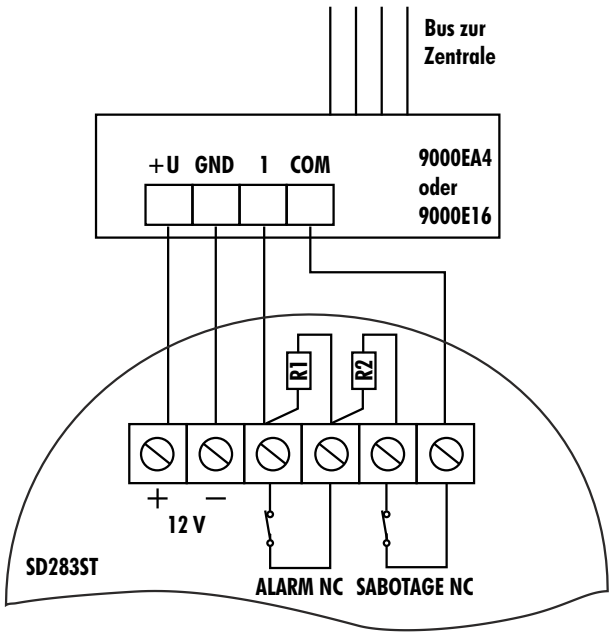

Einstellungen 9000EA4/9000E16:
Komponentenliste / Interne Einstellungen:

- Eingang auf Doppelwiderstand

bei einer **Reihenschaltung** von SD283ST:

- R1 bei jedem Melder in der Linie
- R2 nur bei einem einzigen Melder bzw. dem letzten Melder, ansonsten hier Drahtüberbrückung
- N-Link Einstellungen siehe nebenstehende Abbildung

bei Anschluss an System 9000 Eingangsmodule:
maximal 5 Melder pro Eingang, jedoch auf Stromversorgung der Eingangsmodule achten!

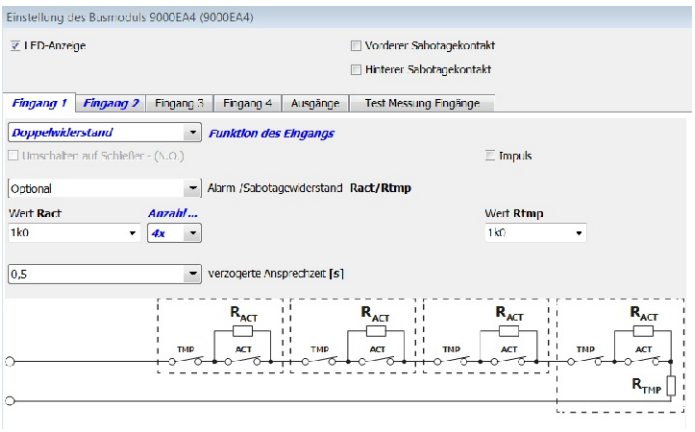

N-Link Einstellung: Beispiel mit 4 Meldern in Reihe
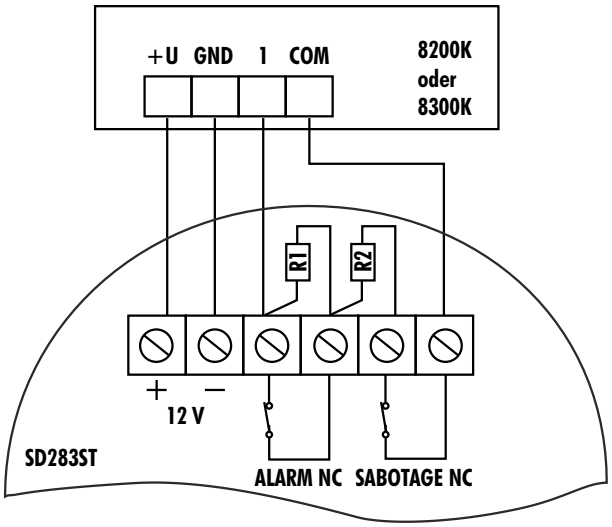
an System 8000 mit Alarmzentrale 8200K/8300K: