SA913FT v.2 - Anschlussübersicht

Anschluss an System 9000 über Bus-Eingangsmodul 9000E1 und Bus-Schaltrelais 9000DC

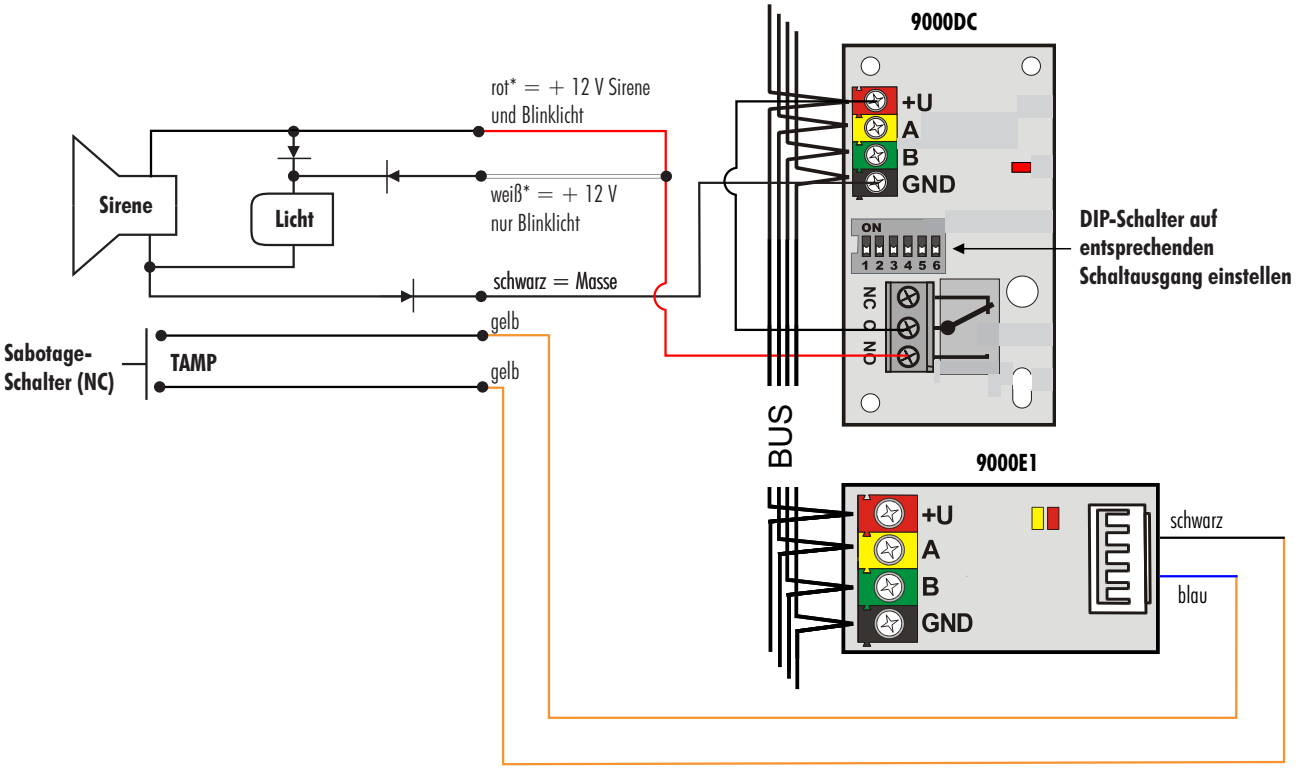

Anschluss an System 9000 über Bus-Eingangsmodul 9000EA4

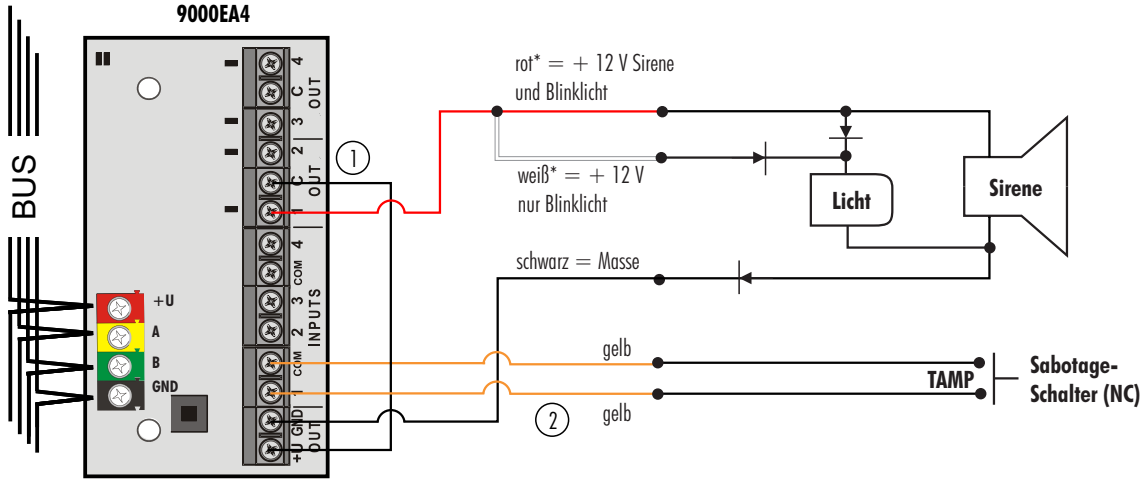

Einstellungen in N-Link:

(1) Schaltausgang 1 ➔ Aktivierung ➔ Reaktion ➔ alle Alarme

(2) Eingang 1 ➔ Reaktion ➔ Sabotage

* entweder rot ODER weiß anschließen

Indexa GmbH
2026/06/01